


Zakład Gospodarki Komunalnej
w Śniadowie
18-411 Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11
tel. 86 224 15 76
NIP: 718-20-72-410, R: 200186607

ZGK.7012.WT.22.2022

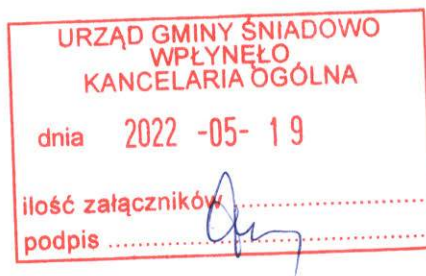

Śniadowo, 19.05.2022

Gmina Śniadowo
Ul. Ostrołęcka 11
18 – 411 Śniadowo

WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA

dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rurociągami tłocznym i przepompownią wraz z przyłączami w miejscowości Stare Ratowo, gm. Śniadowo - działka nr geodezyjny 130, 29/61, 29/44

Na podstawie § 16 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 13, poz 144) oraz w związku z wnioskiem z dnia 17.05.2022 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie informuje, że rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami położonej w miejscowości Stare Ratowo - działka geodezyjna nr 130, 29/61, 29/44 należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI ROZBUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ:

1. Miejsce włączenia – istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej ϕ 63 zlokalizowana w działce nr 130 (pas drogowy)

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ .

1. Do budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami zaleca się stosowanie rur o średnicy DN 200 i DN 160
2. Na projektowanym odcinku zastosować studnie rewizyjne.
3. Na sieci kanalizacji grawitacyjnej zaprojektować przepompownię ścieków.

III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Budowa sieci wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Dokonać niezbędnych uzgodnień z właściwymi instytucjami.

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Śniadowie
mgr Justyna Jermelity

ZGK.7012.WT.23.2022

URZĄD GMINY ŚNIAĐOWO WPŁYNEŁO KANCELARIA OGÓLNA	
dnia	2022 -05- 19
ilość załączników
podpis	<i>[signature]</i>

Śniadowo, 19.05.2022

Gmina Śniadowo
Ul. Ostrołęcka 11
18 – 411 Śniadowo

WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA

dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rurociągiem tłocznym i przepompownią wraz z przyłączami w miejscowości Śniadowo ul. Leśna, gm. Śniadowo - działka nr geodezyjny 475/41, 476/6

Na podstawie § 16 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 13, poz 144) oraz w związku z wnioskiem z dnia 17.05.2022 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie informuje, że rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami położonej w miejscowości Śniadowo ul. Leśna - działka geodezyjna nr 475/41, 476/6 należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI ROZBUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ:

1. Miejsce włączenia – istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej ϕ 200 zlokalizowana w działce nr 475/41 (pas drogowy)
2. Włączenie do sieci należy wykonać do studni znajdującej się najbliżej projektowanego odcinka.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ .

1. Do budowy sieci kanalizacji wraz z przyłączami zaleca się stosowanie rur o średnicy DN 200 i DN 160
2. Na projektowanym odcinku zastosować studnie rewizyjne.
3. Na sieci kanalizacji grawitacyjnej zaprojektować przepompownię ścieków.

III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Budowa sieci wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Dokonać niezbędnych uzgodnień z właściwymi instytucjami.

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Śniadowie
[signature]
mgr Justyna Jmielity

ZGK.7012.WT.24.2022



Śniadowo, 19.05.2022

Gmina Śniadowo
Ul. Ostrołęcka 11
18 – 411 Śniadowo

WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA

dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rurociągiem tłocznym i przepompownią wraz z przyłączami w miejscowości Śniadowo ul. Spokojna , gm. Śniadowo - działka nr geodezyjny 475/30, 475/58, 475/83, 475/84, 475/35

Na podstawie § 16 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 13, poz 144) oraz w związku z wnioskiem z dnia 17.05.2022 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie informuje, że rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami położonej w miejscowości Śniadowo ul. Spokojna - działka geodezyjna nr 475/30, 475/58, 475/83, 475/84, 475/35 należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI ROZBUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ:

1. Miejsce włączenia – istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej ϕ 200 zlokalizowana w działce nr 475/35 (pas drogowy)
2. Włączenie do sieci należy wykonać do projektowanej studni w ciągu ul. Leśnej

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ .

1. Do budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami zaleca się stosowanie rur o średnicy DN 200 i DN 160
2. Na projektowanym odcinku zastosować studnie rewizyjne.
3. Na sieci kanalizacji grawitacyjnej zaprojektować przepompownię ścieków.

III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Budowa sieci wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Dokonać niezbędnych uzgodnień z właściwymi instytucjami.

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Śniadowie
mgr Justyna Jermolity