


SCHEMAT BLOKOWY

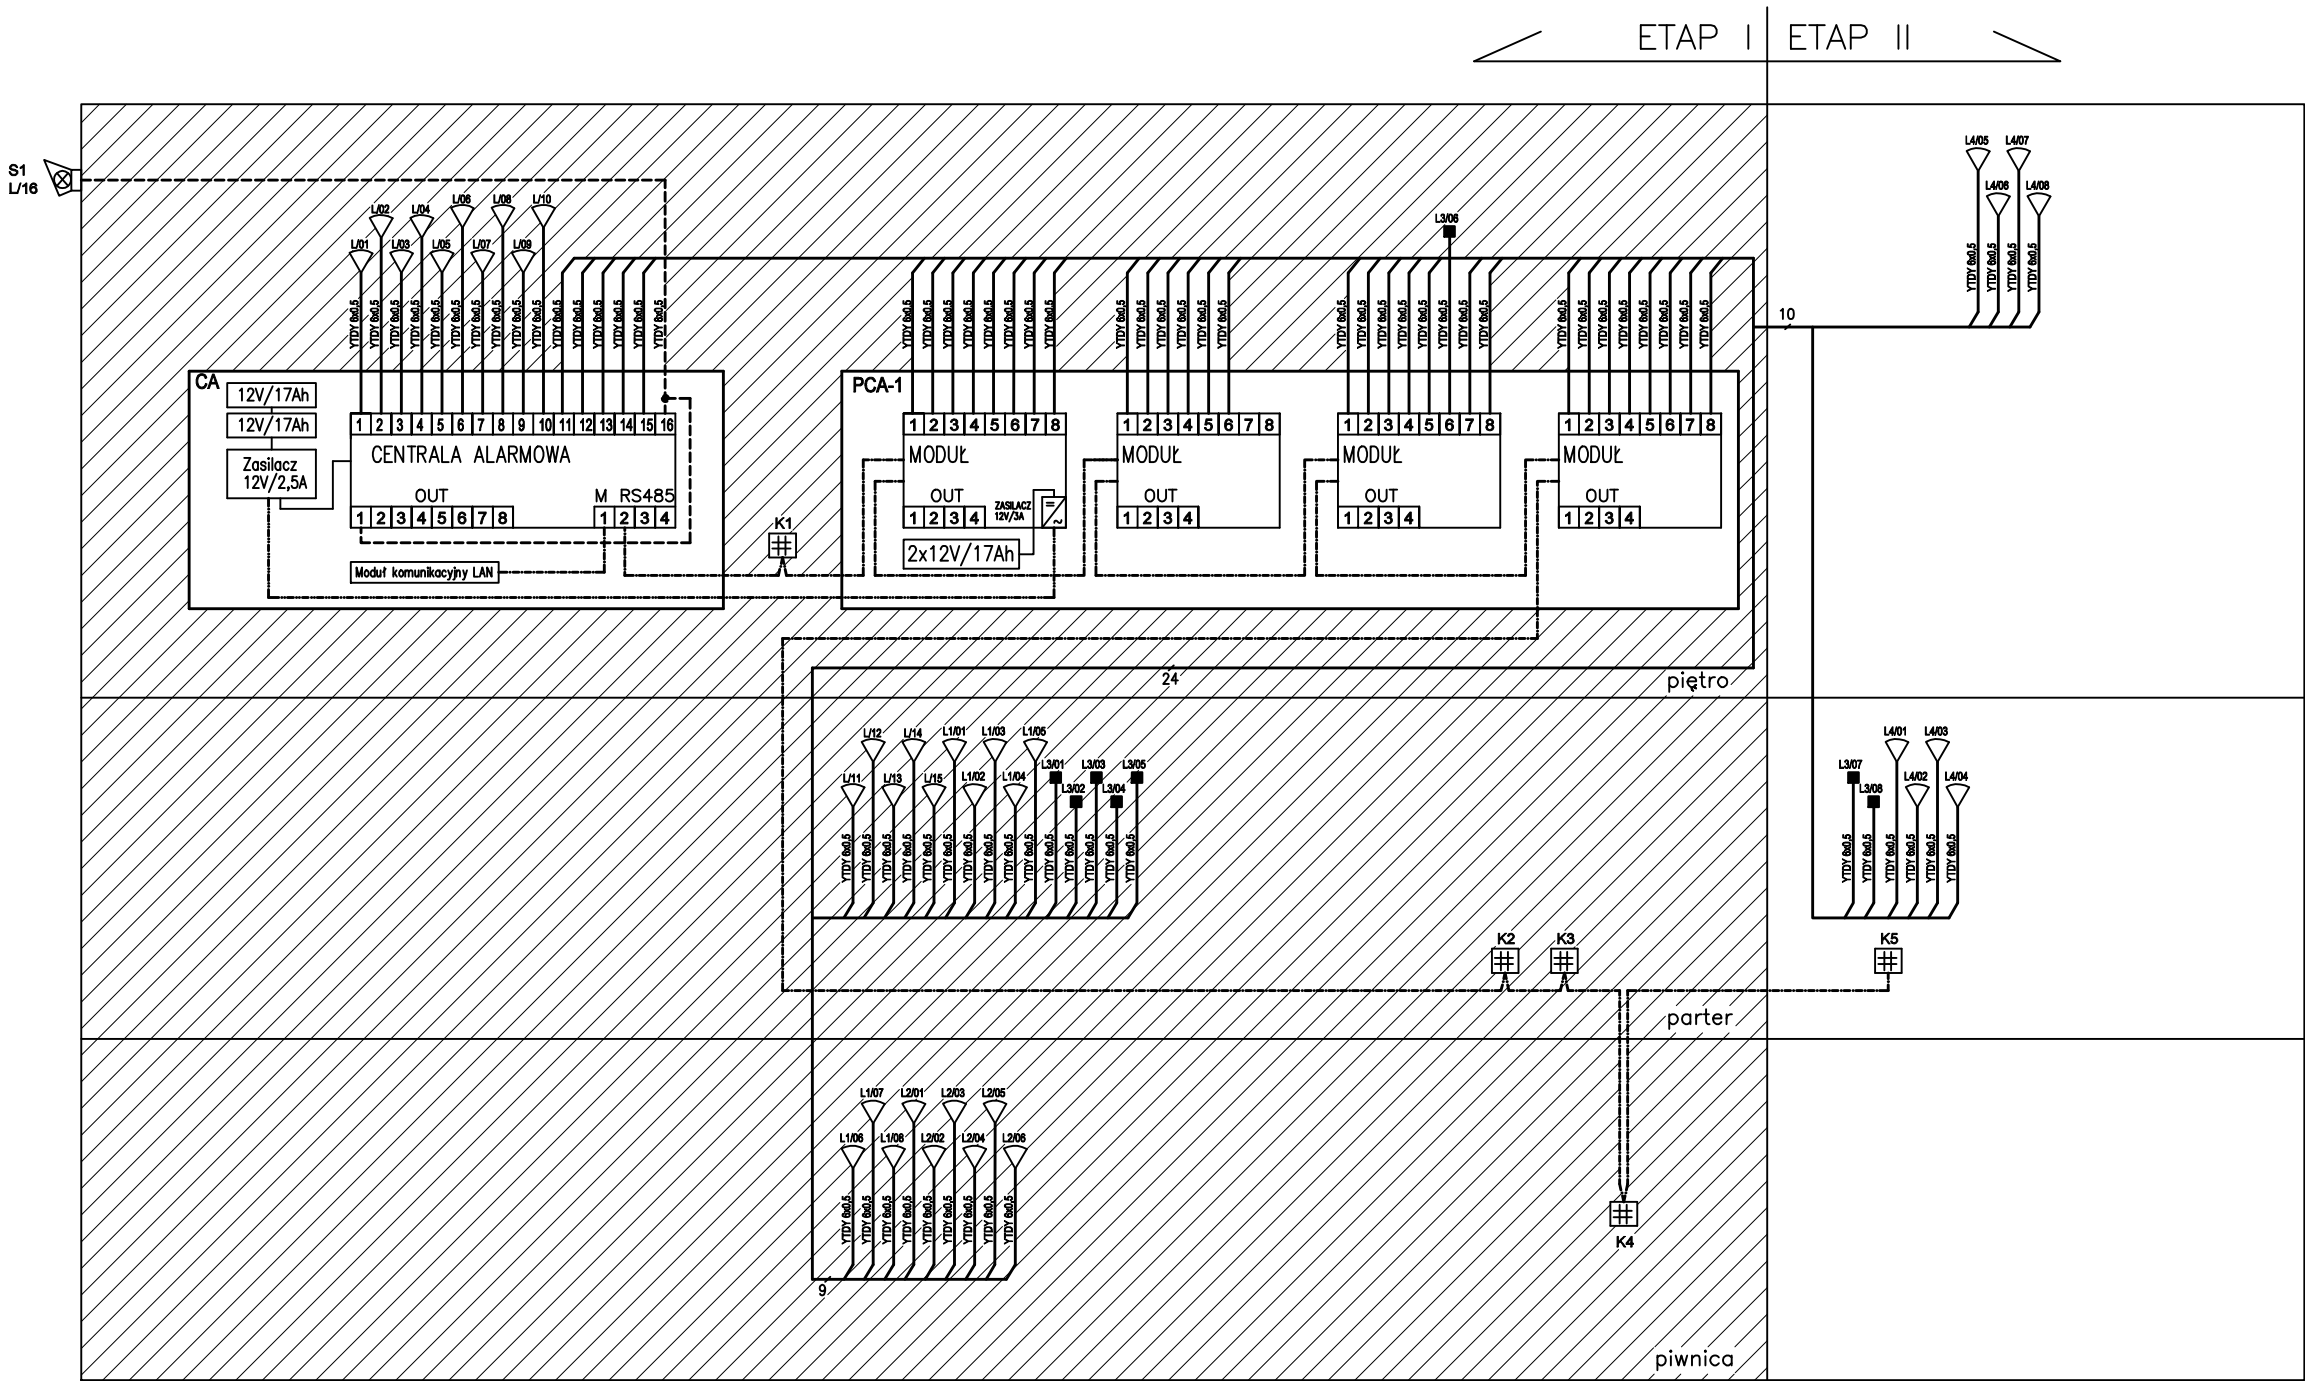

- LEGENDA:
- pasywna czujka podczerwieni
 - czujka magnetyczna
 - centrala alarmowa
 - podcentrala alarmowa
 - klawiatura systemu alarmowego
 - sygnalizator alarmowy zewnętrzny
 - numer linii alarmowej
 - kabel YTDY 6x0,5
 - kabel YTDY 8x0,5
 - kabel XzKAXwekw 3x2x0.5
 - kabel zasilający YDY 3x2,5

| | | | | |
|---|-------------|--------|--|--|
| INWESTOR: URZĄD GMINY ŚNIAĐOWO 18-411 Śniadowo ul. Ostrołęcka 11 | | | WDI OBSŁUGA INWESTYCJI Sp. z o.o. Z SIEDZIBĄ PRZY UL. PROSTEJ 7, 07-410 OSTROŁĘKA NIP: 758-233-22-86 REGON: 142676434 | |
| OBIEKT: Projekt wykonawczy rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku Urzędu Gminy w Śniadowie | | | PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ INSTALACJE ELEKTRYCZNE: mgr inż. Karol Cilikowski upr. bud. Nr PDL/0056/POOE/08 | |
| ADRES INWESTYCJI: działka nr: 286/5, obręb Śniadowo | | | OPRACOWANIE: | |
| STADIUM: | DATA: | SKALA: | NAZWA RYSUNKU: | |
| PW | 18.11.2020 | | SCHEMAT BLOKOWY SSW ETAP II | |
| | BRANŻA: | | | |
| | ELEKTRYCZNA | | | |
| PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz. 83 WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE! | | | WYMIARY W CM, NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI | |